

Дата: 2016-03-18
 Запрос от:
 Проект:
 № предложения:
 Позиция:
 Контактное лицо:





Испаритель (dx) GACA RX 050.1F/47-END53.E

Мощность:	29.2 kW ⁽¹⁾	Хладагент:	R507A ⁽²⁾
Резерв поверхности:	0.2 %	Т кипения:	-5.0 °C
Объемн. расход возд.:	30240 m³/h	Перегрев:	5.0 K
Скорость воздуха:	3.0 m/s		
Воздух на входе:	1.0 °C	Т конденсации:	35.0 °C
Воздух на выходе:	-1.2 °C	Т переохлаждения:	30.0 °C
Давление воздуха:	1013 mbar		
Вентиляторы (AC): 4 Шт. 3~400V 50HzΔ/(Y)			
Технические характеристики вент. узла:		Уровень звукового давления:66 dB(A) в 3.0 m ⁽³⁾	
Скор. вращ.:	1340 min-1 / (1120 min-1)	Уровень звуковой мощности:	89 dB(A)
Мощность (мех./эл.):	0.52 kW/0.75 kW	Струя воздуха:	около 30 m ⁽⁴⁾
Потребл. ток:	1.50 A ⁽⁵⁾	Иней:	0.0 mm
ErP:	Compliant ⁽⁶⁾		
Общее потребл. эл. энергии: 3.11 kW		класс энергетич. эффективности:D (2014)	
Корпус:Оцинк. сталь, Порошковое покрытие RAL 9003		Трубы:	Медь ⁽⁷⁾
Площадь пов-ти:	237.4 m²	Оребрение:	Алюминий ⁽⁷⁾
Объем труб:	56.3 l	Потери давл. в "пауке":	1.6 bar
Шаг оребрения:	7.00 mm	Выход:	42.0 * 1.60 mm
Вес (пустой):	391 kg ⁽⁸⁾	Вход:	22.0 mm
Макс. рабочее давление:	32.0 bar	PED classification:	Категория I, module A ⁽⁹⁾
Размеры: ⁽⁸⁾			
Длина:	4580 mm		
Ширина:	980 mm		
Высота:	762 mm ⁽⁸⁾		
Кол-во подвесок:	10		

GACA RX 050.1F/47-END53.E

Проект:
№ предложения:
Позиция:
Контактное лицо:

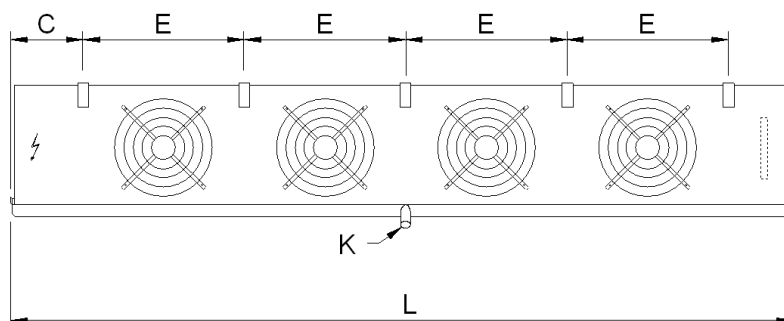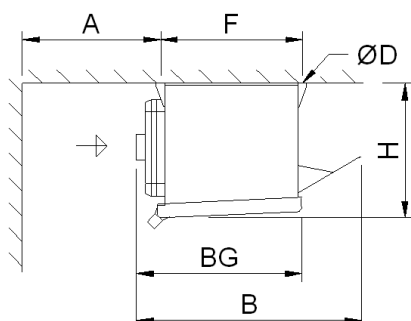

File: EMFGACA4_UNI.emf

L	=	4580 mm	B	=	980 mm	H	=	762 mm
E	=	1000 mm	F	=	664 mm	C	=	304 mm
A	=	600 mm	BG	=	713 mm	ØD	=	11 mm
K	=	G1¼						

Сливной патрубок по DIN ISO 228-1 с G-резьбой (плоское уплотнение).

Внимание: схема и размеры распространяются не на все комплектующие!

Комплектующие

	Шт.
Электрооттайка блока 230V-4x3.5kW ⁽¹⁰⁾	1
Электрооттайка поддона 230V-2x1.8kW ⁽¹⁰⁾	1
Подключение вентилятора через клеммную коробку	1

Important remarks / explanatory notes:

- (1) Capacity according to Eurovent
- (2) Группа жидкостей 2 согласно Европейским Директивам 2014/68/EU и 67/548/EWG
- (3) При использовании метода охватывающей поверхности согласно норм EN 13487
- (4) Расстояние, при котором скорость воздушного потока в идеальной камере составляет 0.5 m/s. Фактическая длина струи воздушного потока в холодильной камере зависит от размеров камеры и других факторов.
- (5) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
- (6) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).
- (7) Необходимо проверить, годится ли Выбранный Вами материал для необходимого места установки.
- (8) Размеры и вес действительны не для всех возможных вариантов! Они могут отличаться для аппаратов специальных (S-) и с опциями.
- (9) Piping (DN = 50.0 mm, TSmax = 100 °C, газообразный). Final classification according to pressure equipment directive 97/23/EC during order processing.
- (10) Защита предохранителем в соответствии с общей потребляемой мощностью на схеме электрических соединений, max. 25 A